


SP har evaluert BASA-brannen

Mye er allerede kjent i forhold til at brann sikkerheten i BASA-Huset i Tønsberg ikke var godt nok ivarettatt da det oppsto brann der i juli i fjor. Nå har SP Fire Research evaluert brannen, og laget en rapport som dokumenterer det som sviktet og hva man bør lære av denne brannen.

Tekst: Synnøve Haram

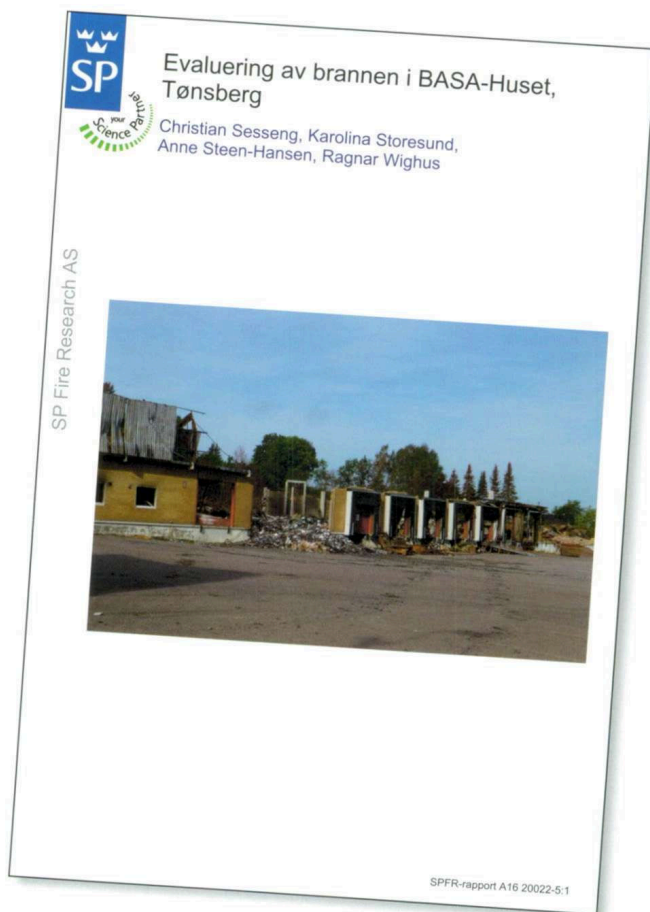

Oppdragsgiverne var Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Omkring 70 ulike virksomheter hadde tilhold i bygningen som var på 15.000m². Deler av bygningsmassen var benyttet til lagerutleie. Forsikringsutbetalingene etter brannen er i størrelsesorden flere hundre millioner kroner.

– Den informasjonen vi har hatt tilgang til vitner om at det har vært et gjennomgående manglende fokus på brannforebyggende arbeid, sier Christian Sesseng på hjemmesidene til SP Fire Research. Sesseng har vært prosjektleder for evalueringen.

– Det manglende forebyggende arbeidet har resultert i en rekke avvik fra krav i lover og forskrifter, og noen av disse har vært direkte medvirkende til at brannen fikk det utfallet den fikk.

Rapporten peker spesielt på manglende vedlikehold av sprinkleranlegget, og dette var også utkoblet den dagen det brant uten at det var iverksatt tilstrekkelige kompenserte tiltak. Dette bidro til at brannspredningen i bygningen ble svært rask. Heller ikke brannveggen var solide og hele, og dette førte også til at brannen spredte seg svært mye raskere enn hva som ville ha skjedd om seksjoneringen hadde vært til-

fredsstillende.

Rapporten avdekker også at det sviktet på det organisatoriske og at det manglet skikkelig planverk for brannforebyggende arbeid.

Fordi brannen ble så stor og omfattende har DSB og DiBK besluttet at den skulle evalueres. SP Fire Research fikk spesielt i oppgave å se på passive og aktive brannsikringstiltak som var gjennomført, organisatoriske tiltak samt brannvesenets innsats, og hvilken betydning dette hadde for brannens utfall. Evalueringen ble gjort på bakgrunn av gjeldende regelverk, politidokumenter, byggesaksdokumenter, annen byggt teknisk dokumentasjon og intervjuer, står det å lese på SP Fire Research sine hjemmesider.

Manglende tilsyn også

SP Fire Research skriver også at BASA-Huset var registrert som særskilt brannobjekt, og dermed skulle hatt jevnlig tilsyn fra brannvesenet. Så skjedde imidlertid ikke. Det siste tilsynet ble gjennomført i 2003.

– Slik vi ser det ville mange av de kritikkverdige forholdene i BASA-Huset kunne vært avdekket dersom tilsynene hadde blitt gjennomført. Dersom avvikene hadde blitt utbedret ville man fått et helt annet utfall av

denne hendelsen, sier Sesseng.

Rapporten konkluderer også med at brannvesenene bør gå igjennom rutine sine og sørge for at særskilte brannobjekt blir inkludert i planen for tilsyn. Det bør også bli bedre samarbeid mellom beredskapsavdelingene og forebyggende avdelinger i brannvesenet slik at kritikkverdige forhold beredskapsavdelingen kommer over i forbindelse med utrykning til blant annet unødige alarmer blir rapportert videre til forebyggende avdeling. Det var nemlig mange utrykninger til unødige brannalarmer i BASA-Huset.

Rapporten sier også at det bør vurderes om brannvegger, branndører og andre brannforebyggende innretninger skal merkes, slik at byggets brukere enkelt kan forstå innretningens funksjon og dermed unngå at disse modifiseres og forringes uten at man fullt ut er klar over konsekvensene.

SP Fire Research anbefaler også at DSB utarbeider informasjonsmateriell til bygningseiere som viser hvilke regelverk de har ansvaret for å følge opp når det gjelder brann sikkerhet og forebyggende arbeid.

For mer informasjon, og for å lese rapporten i sin helhet, se <http://spfr.no/informasjon/aktuelt?articleID=50>



Stiftelsen UNI

Stiftelsen UNI
Gautstadalleen 21, 0349 OSLO

Telefon: 21 09 56 50
www.stiftelsen-uni.no

God brannsikring gir trygghet Stiftelsen UNI støtter tiltak som verner historiske bygninger

Hvert år deler Stiftelsen UNI ut ca. 30 millioner kroner til verneverdige prosjekter. Styret imøteser søknader som faller inn under stiftelsens formålsbestemmelse.

Stiftelsen UNI behandler søknader løpende gjennom hele året.

Stiftelsen UNI har som ideelt formål å fremme allmenntilgjengelig virksomhet innen skade- og miljøvern, for å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner.